

环境卫生检查

2025 年第IV-82 期（总第IV-1255 期）

4 月 7 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，4月7日抽查情况如下：

门头沟区

农村公共厕所检查情况

雁翅村委会旁公厕（公厕门破损）T15:17



田庄村西桥沟对面公厕(地面不洁)T14:29




田庄村老年活动中心东公厕(良好)T14:18

淤白村口公厕(坐便器破损)T13:57




淤白村口公厕(地面不洁)T13:57

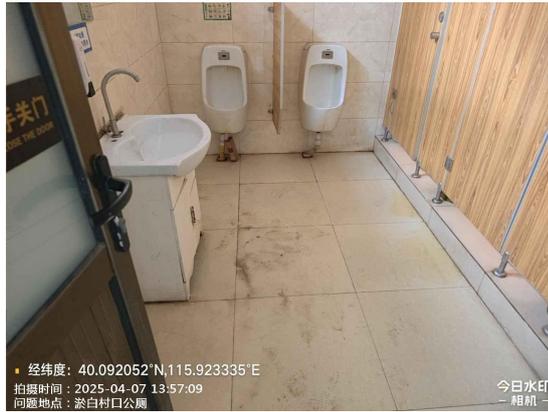


饮马鞍村村西街公厕(良好)T13:49

芹峪村内铁路边公厕(厕位不洁)T12:58

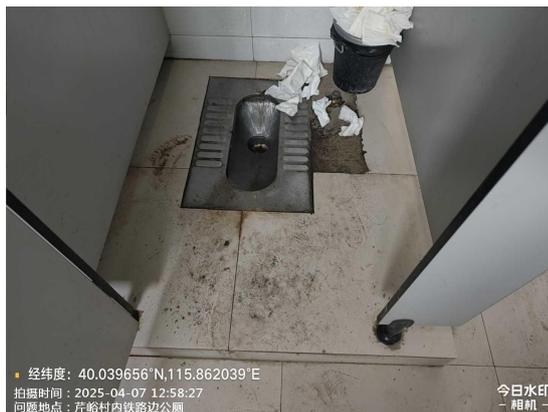


芹峪村内铁路边公厕(纸篓满冒)T12:58

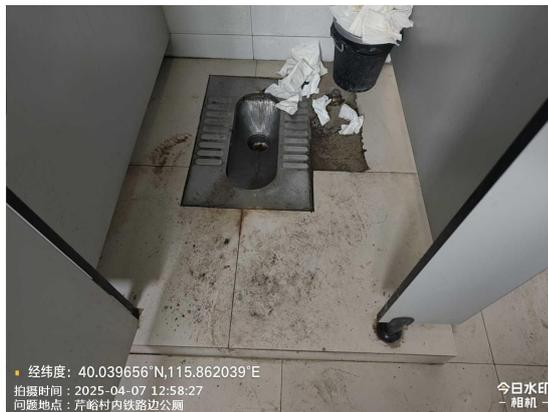


芹峪村内铁路边公厕(地面不洁)T12:58



房良村村委会院外公厕(墙面不洁)T12:09

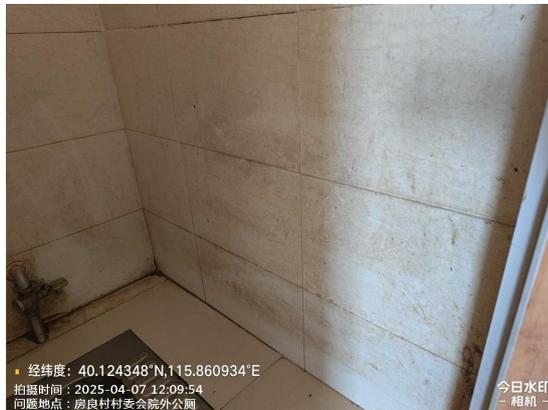

房良村村委会院外公厕(纸篓满冒)T12:09

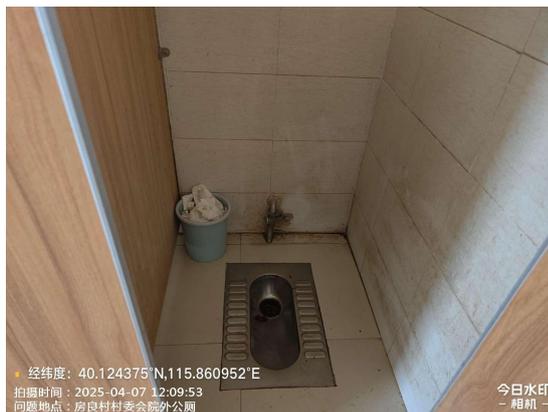

杨村村委会路口公厕(地面不洁)T11:39



马套村委会南公厕(墙面不洁)T11:07




珠窝村西桥下公厕(洗手池脏污)T10:09



雁翅镇青白口村台上51号对面公厕(良好)T10:19

农村街坊路检查情况

河南台村村委会门前路(沟渠内有废弃物)T15:36

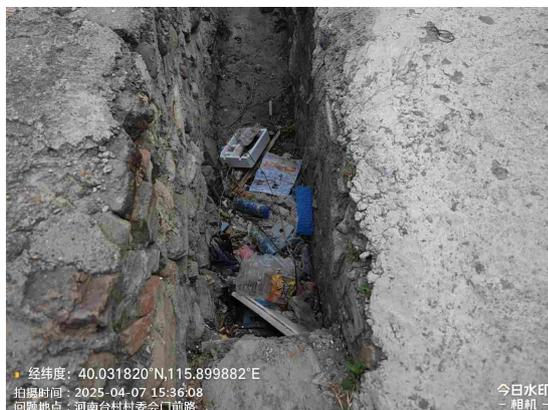

雁翅村村委会门前路(路面有废弃物)T15:11



田庄村村委会门前路(良好)T15:01

淤白村村委会门前路(路面有沙土)T14:06



饮马鞍村村委会门前路(良好)T14:12

芹峪村村委会门前路(良好)T14:18

房良村村委会门前路(良好)T14:25

杨村村委会门前路(良好)T14:31

马套村村委会门前路(路面有建筑垃圾)T11:05



珠窝村村委会门前路(良好)T11:12

青白口村村委会门前路(树坑有废弃物)T09:12



青白口村村委会门前路(路面不洁)T09:13



雁翅镇政府(良好)T15:18

延庆区

农村公共厕所检查情况

柳沟村公厕(良好)T08:06

小胡家营村车站旁公厕(良好)T08:11

井家庄村公厕(良好)T08:17

东石河村公厕(良好)T08:22

王木营村公厕(良好)T08:27

宝林寺村公厕(良好)T08:32

艾官营村公厕(良好)T08:37

南老君堂村公厕(良好)T08:43

房老营村公厕(良好)T08:49

农村街坊路检查情况

柳沟村村委会门前路(良好)T09:25

小胡家营村村委会门前路(良好)T09:21

井家庄村村委会门前路(井三路与房柳路交叉口西 400 米路南路面有废弃物)T09:16



东石河村村委会门前路(良好)T09:10

王木营村村委会门前路(王木营村委会北侧路与永西公路交叉口东 300 米路面有废弃物)T08:56



房老营村村委会门前路(良好)T08:43

宝林寺村村委会门前路(宝林寺村委会东侧路宝林寺村口北 100 米路东绿地内有废弃物)T08:28



艾官营村村委会门前路(良好)T08:22

南老君堂村村委会门前路(良好)T08:16

井庄镇政府(良好)T09:25

【问题复议联系方式】

传真: 87501231