

环境卫生检查

2025 年第 III-125 期（总第 III-1301 期）

6 月 4 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 4 日抽查情况如下：

昌平区

农村公共厕所检查情况

陈庄村中公厕（良好）T11:28

七间房村口公厕（良好）T11:33

辛立庄村公厕(厕位不洁)T11:41



红泥沟村公厕(良好)T11:47

龙虎台村公厕(良好)T11:52

南庄村公厕(良好)T09:02

南庄营村北公厕(良好)T09:09

香堂三合院西公厕(良好)T09:17

真顺三合院公厕(良好)T09:21

东崔三砖公厕(良好)T09:26

西崔村村委会公厕(良好)T09:32

大辛峰活动中心公厕(良好)T09:38

西辛峰村委会公厕(良好)T09:49

棉山南街公厕(良好)T09:55

农村街坊路检查情况

陈庄村委会门前路(良好)T11:13

龙虎台村委会门前路(良好)T11:18

七间房村委会门前路(良好)T11:25

红泥沟村委会门前路(良好)T11:33

辛立庄村委会门前路(良好)T11:39

南庄村村委会门前路(良好)T10:28


南庄营村村委会门前路(良好)T10:22

大辛峰村村委会门前路(大辛峰村村内路与崔阿路交叉口西
320 米路面有废弃物)T10:12



绵山村村委会门前路(良好)T10:06

西辛峰村村委会门前路(西辛峰村村委会东 60 米隔离带有
废弃物)T09:56

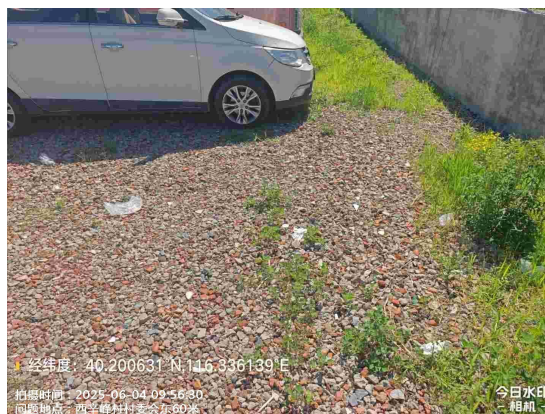


东崔村村委会门前路(良好)T11:08

西崔村村委会门前路(西崔村村委会南 300 米左右路面有废弃物)T11:00



真顺村村委会门前路(真顺村村委会北 235 米隔离带有废弃物)T12:57

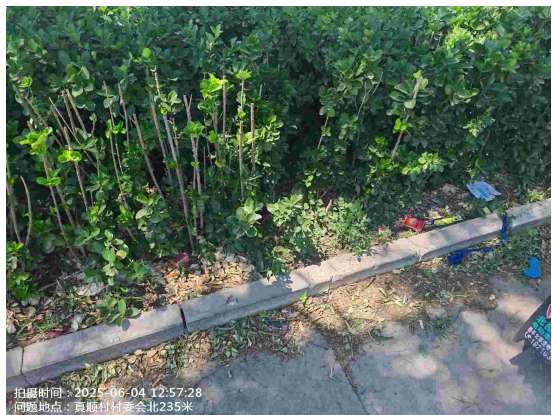

香堂村村委会门前路(良好)T12:46

崔村镇政府门前路(崔村镇政府东 335 米隔离带内有废弃物)T11:26




崔村镇政府门前路(路面有废弃物)T11:26



房山区

农村公共厕所检查情况

北正路南公厕(公厕未开放)T11:28

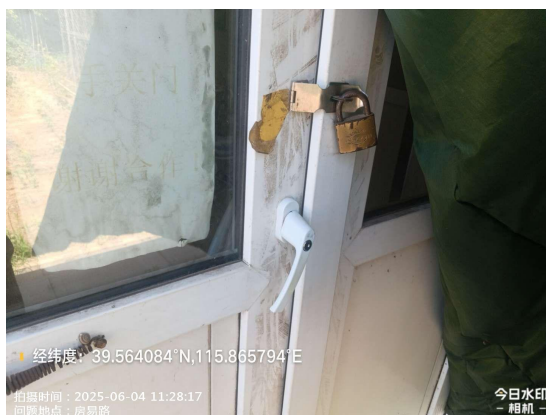

西长沟三号桥公厕(良好)T11:34

东长沟村东公厕(良好)T11:41

农村街坊路检查情况

北正村村委会门前路(良好)T09:59

双磨村村委会门前路(良好)T09:55

太和庄村村委会门前路(太和庄村委会门前路路面有废弃物)T09:51



南正村村委会门前路(良好)T09:44

东长沟村村委会门前路(良好)T09:39

西长沟村村委会门前路(良好)T09:30

长沟镇政府门前路(良好)T12:04

大兴区

农村街坊路检查情况

青云店镇政府(良好)T10:31

安定镇政府(良好)T10:20

【问题复议联系方式】

传真：87501231