

环境卫生检查

2025 年第 III-129 期（总第 III-1305 期）

6 月 10 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 10 日抽查情况如下：

昌平区


城市道路检查情况

鼓楼北街(良好)T14:48


鼓楼东街(良好)T14:47

西关北路(良好)T14:49

东关路(边线有浮土)T15:02

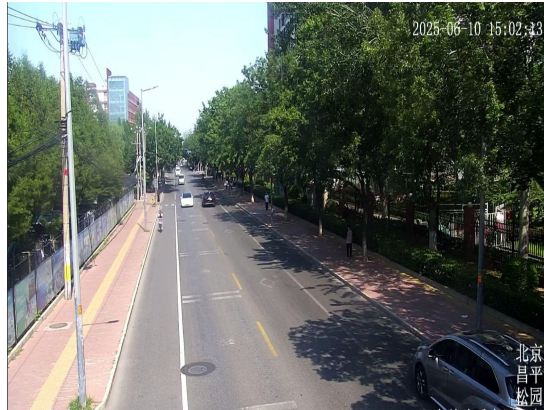

西环路(边线有浮土)T15:00

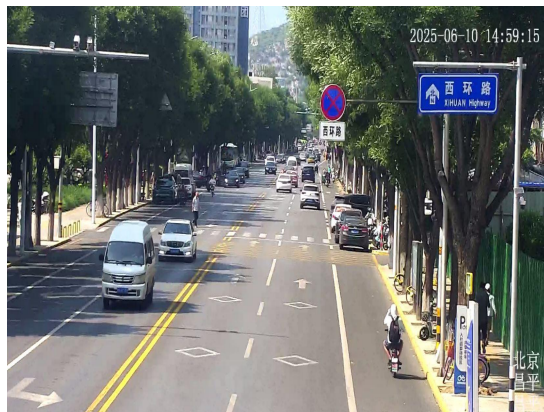

通州区

城市道路检查情况

翠屏西路(良好)T14:24

怡乐中路(良好)T14:26

怡乐南街(良好)T14:28

万盛北街(良好)T14:30

日新路(良好)T14:31

群芳中一街(良好)T14:36

怡乐北街(主辅路边线有浮土)T14:22



群芳中二街(良好)T14:34

农村公共厕所检查情况

史村村委会旁公厕(责任区内有废弃物)T12:01




史村村南公厕(良好)T12:06

史村西南侧公厕(良好)T12:11

史村西北侧公厕(良好)T12:18

农村街坊路检查情况

东田阳村村委会门前路(路面有废弃物)T12:29

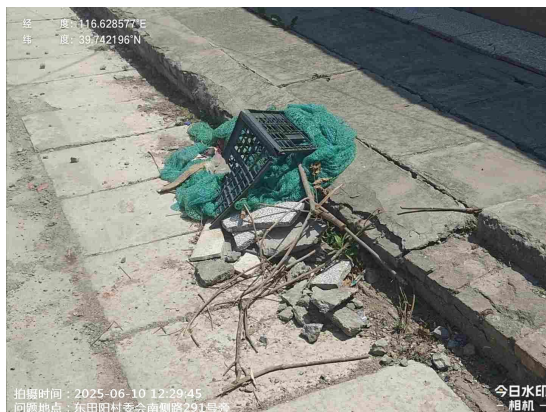

史村村委会门前路(良好)T12:24

小杜社村委会门前路(良好)T12:16

西田阳村村委会门前路(良好)T12:11

大兴区

城市道路检查情况

黄亦路(良好)T15:21

广茂大街(良好)T15:17

科苑路(良好)T15:31

盛坊路(良好)T15:16

广阳大街(良好)T15:23

房山区

农村公共厕所检查情况


莲花庵村停车场公厕(良好)T12:24

莲花庵村村委会旁公厕(良好)T12:17

莲花庵村村西公厕(良好)T12:12


柳林水村村委会旁公厕(良好)T12:07

曹家坊村村口公厕(公厕未开放)T12:03

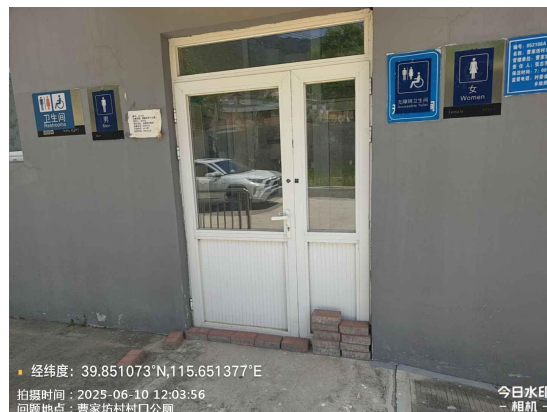


金鸡台村村民委员会旁公厕(良好)T09:54

杨林水村村委会旁公厕(厕位不洁)T09:48

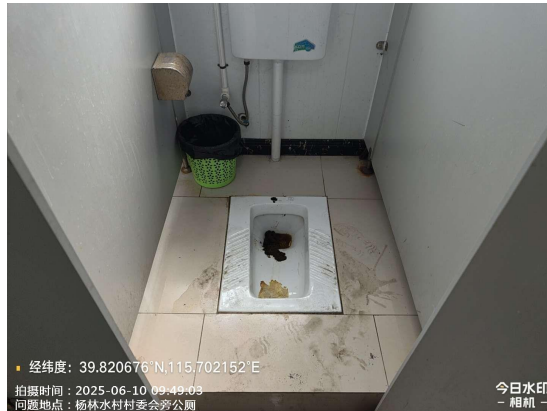

元阳水村口公厕(内墙面不洁)T08:25

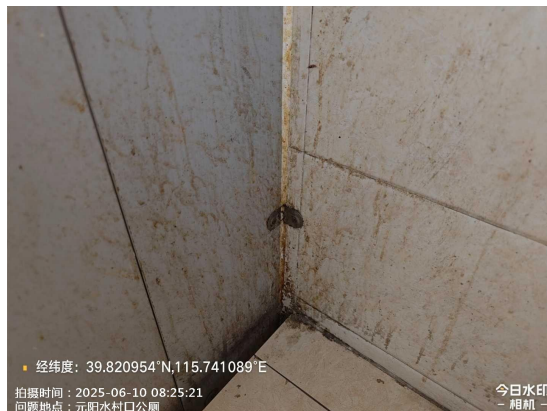

农村街坊路检查情况

秋林铺村委会门前路(良好)T11:59

莲花庵村村委会门前路(良好)T11:55

曹家坊村委会门前路(良好)T11:51


史家营村委会门前路(路面有建筑垃圾)T11:47




金鸡台村中心路(良好)T11:37

杨林水村中心路(良好)T09:26

柳林水村村委会门前路(废物箱周边不洁)T09:18

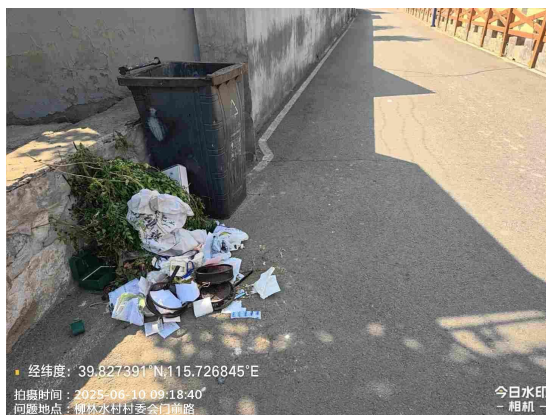

元阳水村中心路(废物箱周边不洁)T08:45

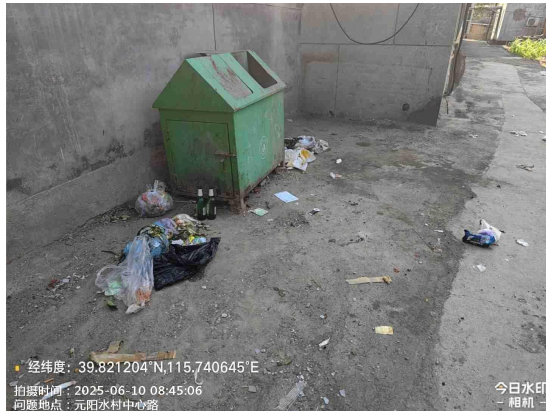

元阳水村委会门前路(良好)T08:37

史家营乡政府(良好)T09:35

顺义区

农村公共厕所检查情况

姚店村公厕(良好)T09:31

马卷村公厕(良好)T09:26

庙卷村公厕(良好)T09:21

毛家营村公厕(良好)T09:14

向前村公厕(良好)T09:07

农村街坊路检查情况

马卷村村委会门前路(良好)T09:30

庙卷村村委会门前路(良好)T09:24

姚店村村委会门前路(良好)T09:20

毛家营村村委会门前路(路面不洁)T09:17



向前村村委会门前路(路面有废弃物)T08:59



马坡镇政府(良好)T08:56

【问题复议联系方式】

传真：87501231