

环境卫生检查

2025 年第 III-141 期（总第 III-1317 期）

6 月 25 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，6 月 25 日抽查情况如下：

通州区


城市道路检查情况

新华西街（良好）T10:21

玉带河西街（西街及部分东街）（良好）T10:29

新华北路(良好)T10:33

通惠南路(路边线、中心隔离护栏下有浮土)T10:27

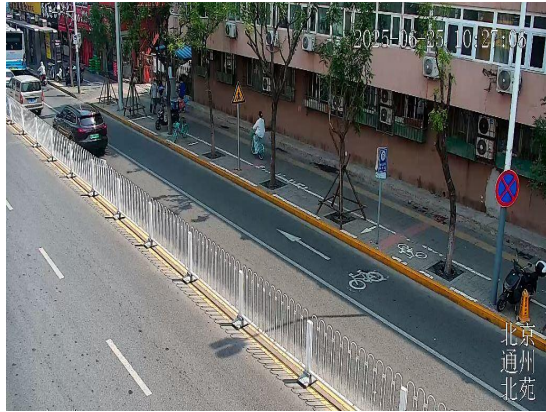

通惠北路(路面有遗撒)T10:25



昌平区

城市道路检查情况

东关路(道路边线有浮土)T10:42



政府街(道路边线有浮土)T10:43



鼓楼南街(良好)T10:43

府学路(良好)T10:44

西关北路(良好)T10:46

大兴区

城市道路检查情况

清源北路(边线有浮土)T10:47

三中西巷(边线有浮土)T10:49



三合路(良好)T10:51

清源路(良好)T10:52

兴华大街(良好)T10:54

房山区

农村公共厕所检查情况

堂上村高家公厕(良好)T12:30


石板台大地公厕(良好)T12:25

银水村委会公厕(良好)T12:20


下石堡公园南公厕(良好)T12:15

霞云岭村锯齿山公厕(良好)T12:10

大地港村委会公厕(公厕未开放)T12:02

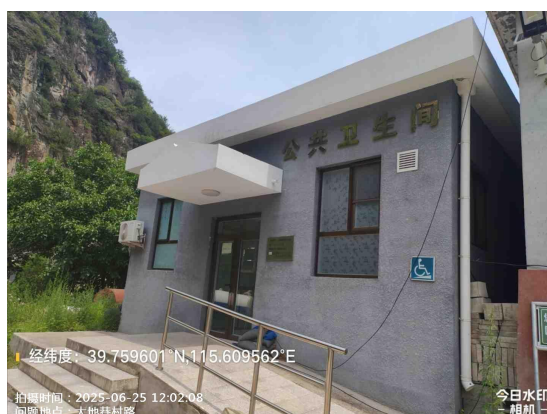


龙门台村西公厕(公厕未开放)T10:31

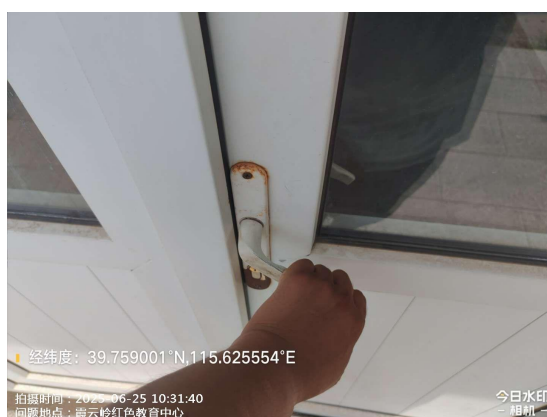

庄户台村红井路口公厕(公厕未开放)T10:21



上石堡村公厕(公厕未开放)T08:41

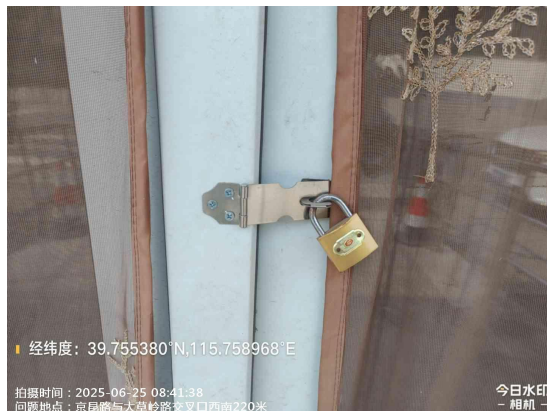

农村街坊路检查情况

堂上村村委会门前路(良好)T10:43

银水村村委会门前路(良好)T10:37

霞云岭村村委会门前路(良好)T10:31

上石堡村村委会门前路(良好)T10:26

龙门台村村委会门前路(良好)T10:19

石板台村村委会门前路(良好)T10:14

大地港村村委会门前路(良好)T10:07

庄户台村村委会门前路(良好)T10:02

下石堡村村委会门前路(良好)T10:00

霞云岭乡政府门前路(良好)T10:44

【问题复议联系方式】

传真：87501231