

环境卫生检查

2025 年第 III-155 期（总第 III-1331 期）

7 月 9 日检查情况


按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 9 日抽查情况如下：

房山区

农村公共厕所检查情况

房山区琉璃河镇福兴村公厕(良好)T14:34


房山区琉璃河镇贾河采摘院内公厕(地面不洁)T14:28

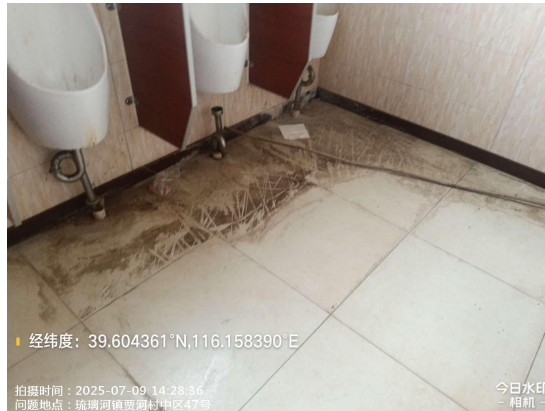


大陶村公厕(公厕无铭牌)T12:52




大陶村公厕(烘手器破损)T12:53

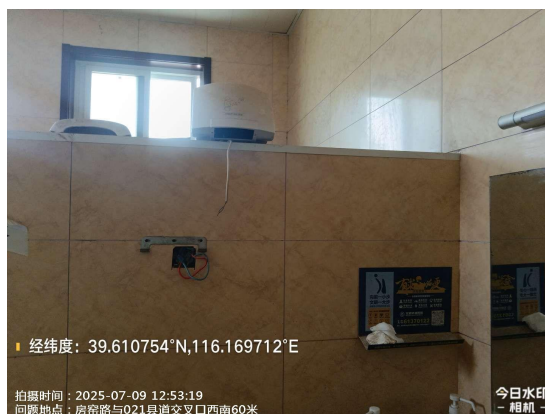

房山区琉璃河镇西南召村南公厕(地面不洁)T12:06

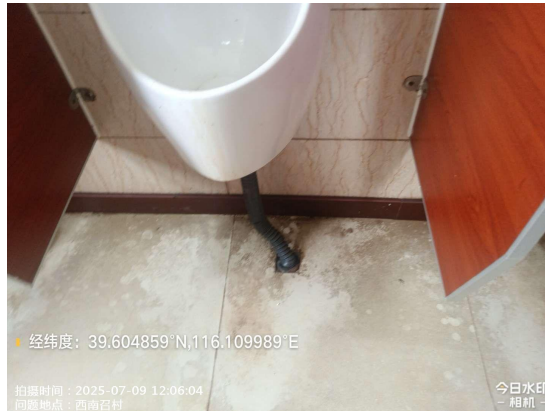

东南召村委会公厕(地面不洁)T12:23

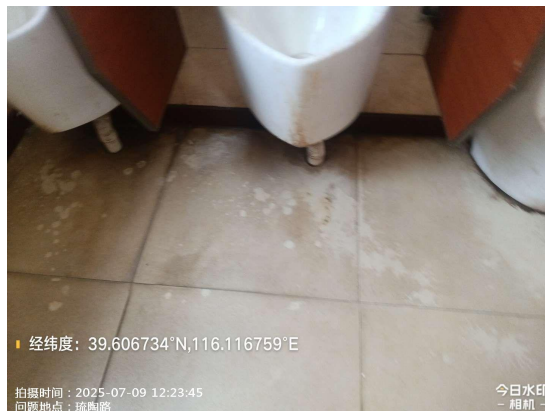

房山区琉璃河镇东南吕村北健身园公厕(良好)T12:11

庄头村村东公园公厕(公厕无铭牌)T11:16



庄头村村东公园公厕(厕位不洁)T11:17



立教村南公厕(良好)T11:25

房山区琉璃河镇西南吕村委会公厕(良好)T11:30

农村街坊路检查情况

李庄村村委会门前路(良好)T11:19

贾河村村委会门前路(良好)T11:24

庄头村村委会门前路(良好)T11:29

福兴村村委会门前路(良好)T11:34

东南吕村村委会门前路(隔离带有废弃物)T11:47



西南吕村村委会门前路(良好)T11:56

东南召村村委会门前路(路面有废弃物)T12:17



西南召村村委会门前路(隔离带有废弃物)T11:57



大陶村村委会门前路(良好)T12:08

琉璃河镇政府门前路(良好)T11:40

昌平区

农村公共厕所检查情况

旧县村公厕(良好)T14:18

邓庄村小学校门口公厕(良好)T14:23

邓庄市场公厕 NO. 114205000025(良好)T14:30

郝庄公厕(良好)T14:35

旧县幼儿园公厕 NO. 114205000027(良好)T14:41

葛村公厕(良好)T14:46

北小营村公厕(良好)T14:54

农村街坊路检查情况

邓庄村村委会门前路(良好)T14:03

旧县村村委会门前路(良好)T14:10

北郝庄村村委会门前路(良好)T14:16

南郝庄村村委会门前路(良好)T14:24

乃干屯村村委会门前路(良好)T16:17

葛村村委会门前路(良好)T16:10

辛店村村委会门前路(路面有建筑垃圾)T16:00



北小营村村委会门前路(良好)T15:54

百泉庄村村委会门前路(良好)T15:49

马池口镇政府门前路(良好)T15:45

【问题复议联系方式】

传真：87501231