

环境卫生检查

2025 年第 III-164 期（总第 III-1340 期）

7 月 21 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 21 日抽查情况如下：

通州区

城市道路检查情况

群芳中一街(良好)T15:37

群芳中二街(良好)T15:43


日新路(良好)T15:45

万盛北街(良好)T15:47

翠屏西路(良好)T15:40

农村公共厕所检查情况


翟各庄村公厕 060509A(地面不洁)T10:40

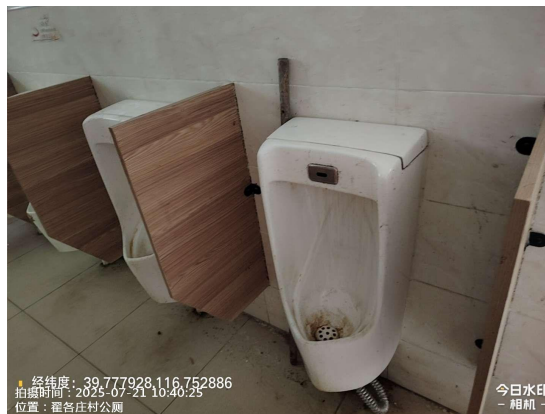

苏庄村公厕 060545A(良好)T10:45

大柳树村公厕 060502A(良好)T10:51

徐官屯村公厕 060523A(厕位不洁)T12:40

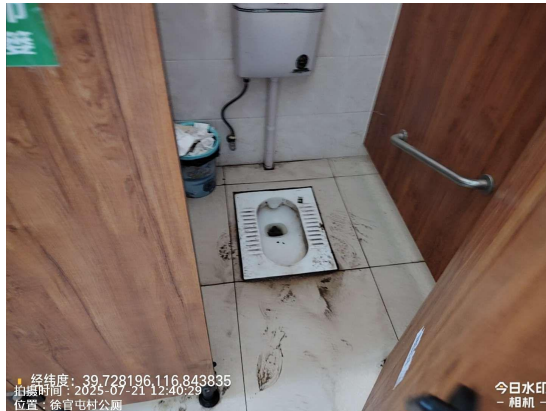


军屯村公厕 060550A(良好)T12:47

西黄垓村公厕(良好)T12:53

南高村公厕 060528A(良好)T12:58

后地村公厕 060532A(良好)T13:48

长凌营村公厕 060505C(便器不洁)T13:55

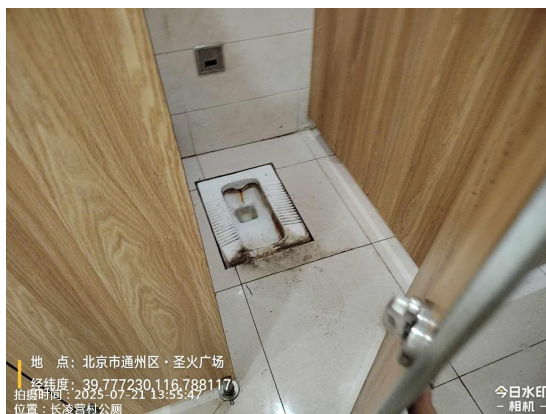

潮县村公厕(良好)T13:59

农村街坊路检查情况

翟各庄村村委会门前路(良好)T10:57

榆林庄村村委会门前路(良好)T10:53

苏庄村村委会门前路(良好)T10:47

东寺庄村村委会门前路(良好)T10:42

马庄村村委会门前路(良好)T10:36

侯黄庄村村委会门前路(良好)T10:32

前尖平村村委会门前路(良好)T10:27

西黄堡村村委会门前路(良好)T10:20

后地村村委会门前路(良好)T10:15

南丁庄村村委会门前路(良好)T10:09

西集镇政府门前路(良好)T11:01

潮县镇政府门前路(良好)T10:18

昌平区

农村公共厕所检查情况

下店村公厕(良好)T11:42

上店村公厕(良好)T11:36


南流村公厕(良好)T11:30

古将村南公厕(良好)T11:25

黑寨村东公厕(良好)T11:19

北流村健身园公厕(良好)T11:12

南雁路环岛公厕(纸篓满冒)T11:05

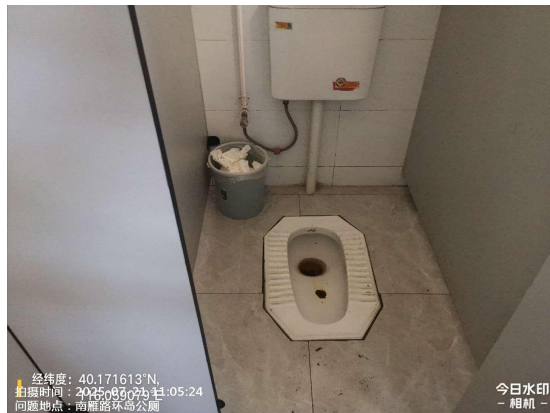

王家园村公厕(纸篓满冒)T10:40



北庄村公厕(扶手锈蚀)T10:32



新建村公厕(良好)T10:25

新建村村内公厕(良好)T10:20

新元村公厕(良好)T09:15

李庄村文体活动中心公厕(良好)T09:21

马坊村中公厕(良好)T09:27

后桃洼村东公厕(良好)T09:36

后桃洼村南公厕(良好)T09:48

农村街坊路检查情况

下店村村委会门前路(良好)T12:22

上店村村委会门前路(路面有废弃物)T12:15



南流村村委会门前路(良好)T12:10

北流村村委会门前路(良好)T12:05

王家园村村委会门前路(路面有废弃物堆放)T10:28



北庄村村委会门前路(良好)T10:23

新建村村委会门前路(良好)T10:17


古将村村委会门前路(良好)T10:12

黑寨村村委会门前路(良好)T10:06

新元村村委会门前路(良好)T09:00

王庄村村委会门前路(良好)T09:04

西李庄村村委会门前路(路面有废弃物堆放)T09:07

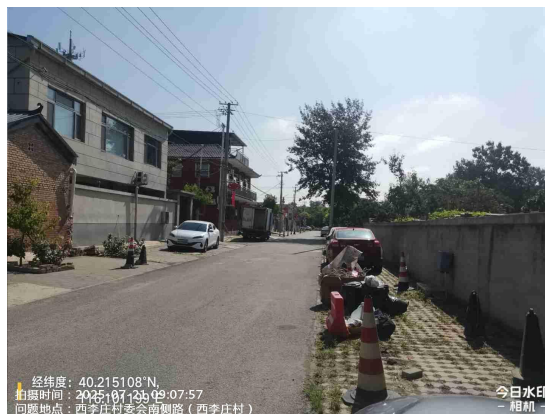

前桃洼村村委会门前路(良好)T09:12

后桃洼村村委会门前路(良好)T09:16

马坊村村委会门前路(良好)T09:23

温南路阳坊镇政府门前路(良好)T13:22

西拓路流村镇政府门前路(良好)T13:11

公共卫生责任区检查情况

温南路南口公园绿地(良好)T13:28

【问题复议联系方式】

传真：87501231