

环境卫生检查

2025 年第 III-166 期（总第 III-1342 期）

7 月 23 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，7 月 23 日抽查情况如下：

大兴区

农村公共厕所检查情况

西北台村老年活动中心对面公厕（良好）T09:00

再城营一村主街北侧公厕（良好）T09:00

铜佛寺村南公厕(良好)T10:00

包头营治安岗亭东侧公厕(良好)T10:00

大同营村委会西侧公厕(良好)T10:00

施家务村西南口公厕(良好)T10:00

施家务村委会大院内公厕(良好)T10:00

大黑垓村中公厕(良好)T10:00

东北台村委会西侧公厕(顶灯破损)T12:53




东北台村委会西侧公厕(厕门破损)T12:53



再城营一村村委会西南角公厕(纸篓满冒)T12:43



再城营一村村委会西南角公厕(厕位不洁)T12:43

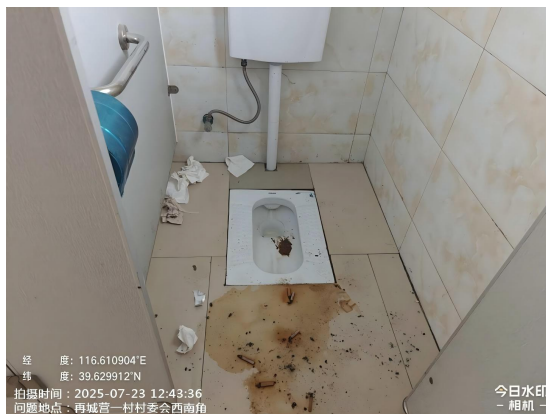


再城营一村村委会西南角公厕(吸顶灯脱落破损)T12:43



再二村委会旁公厕(洗手池不洁)T12:19



再二村委会旁公厕(厕位不洁)T12:20

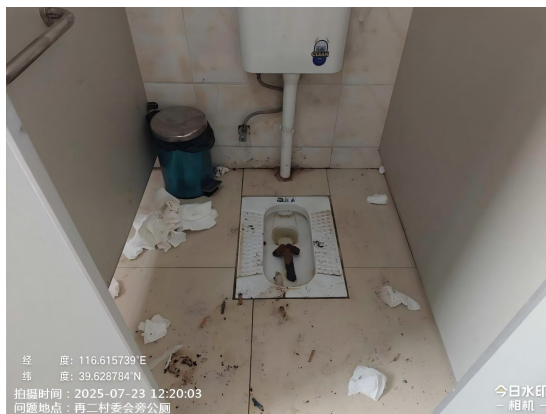


铜佛寺村西公厕(责任区内有废弃物)T11:55




广佛寺村村东南角公厕(责任区内有废弃物)T11:38



大同营村中公厕(纸篓满冒)T11:15

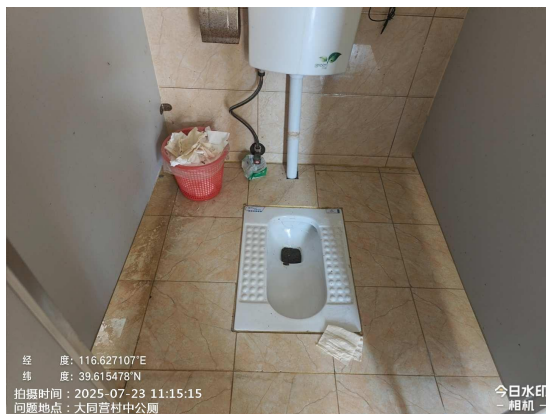

山西营村村东公厕(纸篓满冒)T10:40

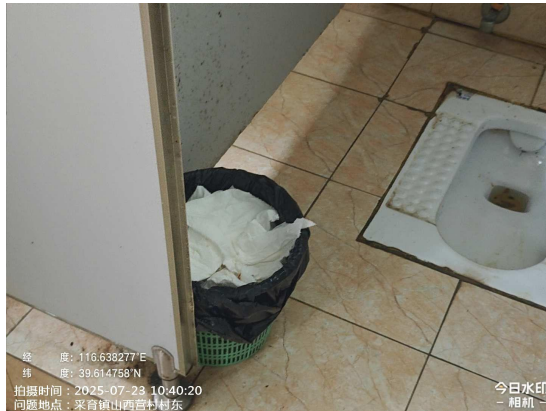

农村街坊路检查情况

罗三村村委会门前路(良好)T10:40

罗庄二村村委会门前路(良好)T09:40

朱庄村委会门前路(良好)T09:45

西北台村委会门前路(良好)T09:45

东北台村委会门前路(良好)T09:50

铜佛寺村委会门前路(良好)T09:50

广佛寺村委会门前路(良好)T09:50

大同营村委会中心路(良好)T09:50

包头营村村委会门前路(良好)T09:50

施家务村委会门前路(良好)T09:50

大黑垓村委会门前路(良好)T10:00


罗一村村委会门前路(隔离带内堆放大件垃圾)T13:35



再一村村委会门前路(路面有废弃物)T12:37



再二村委会门前路(隔离带内有废弃物)T12:23

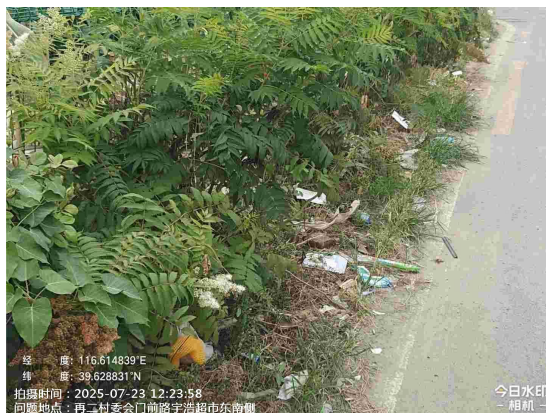

广佛寺村中心路(路面有废弃物)T11:35



山西营村委会门前路(路面有泥土)T10:47




昌平区

农村公共厕所检查情况

旧县村公厕(良好)T10:30

七间房村口公厕(便器不洁)T10:09

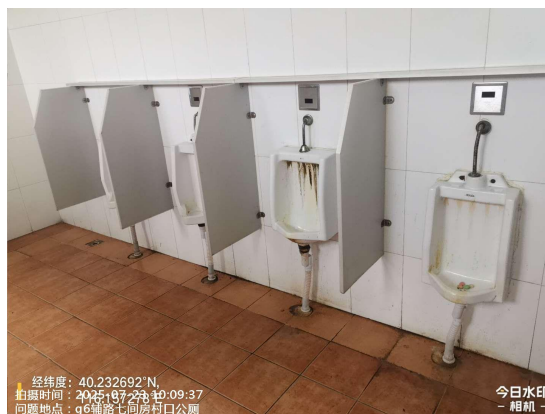

农村街坊路检查情况

陈庄村村委会门前路(良好)T10:00

七间房村村委会门前路(良好)T10:00

旧县村村委会门前路(良好)T10:00

南口镇镇政府(良好)T11:00

【问题复议联系方式】

传真：87501231